


Sämtliche Spannungen gegen Erde gemessen mit Instrument 333 Ω/V
EAK 55-50 WKS GFGF Archly

Schaltbild Super 64/50 GWS Dyn

Kö/Rat 402 000 C

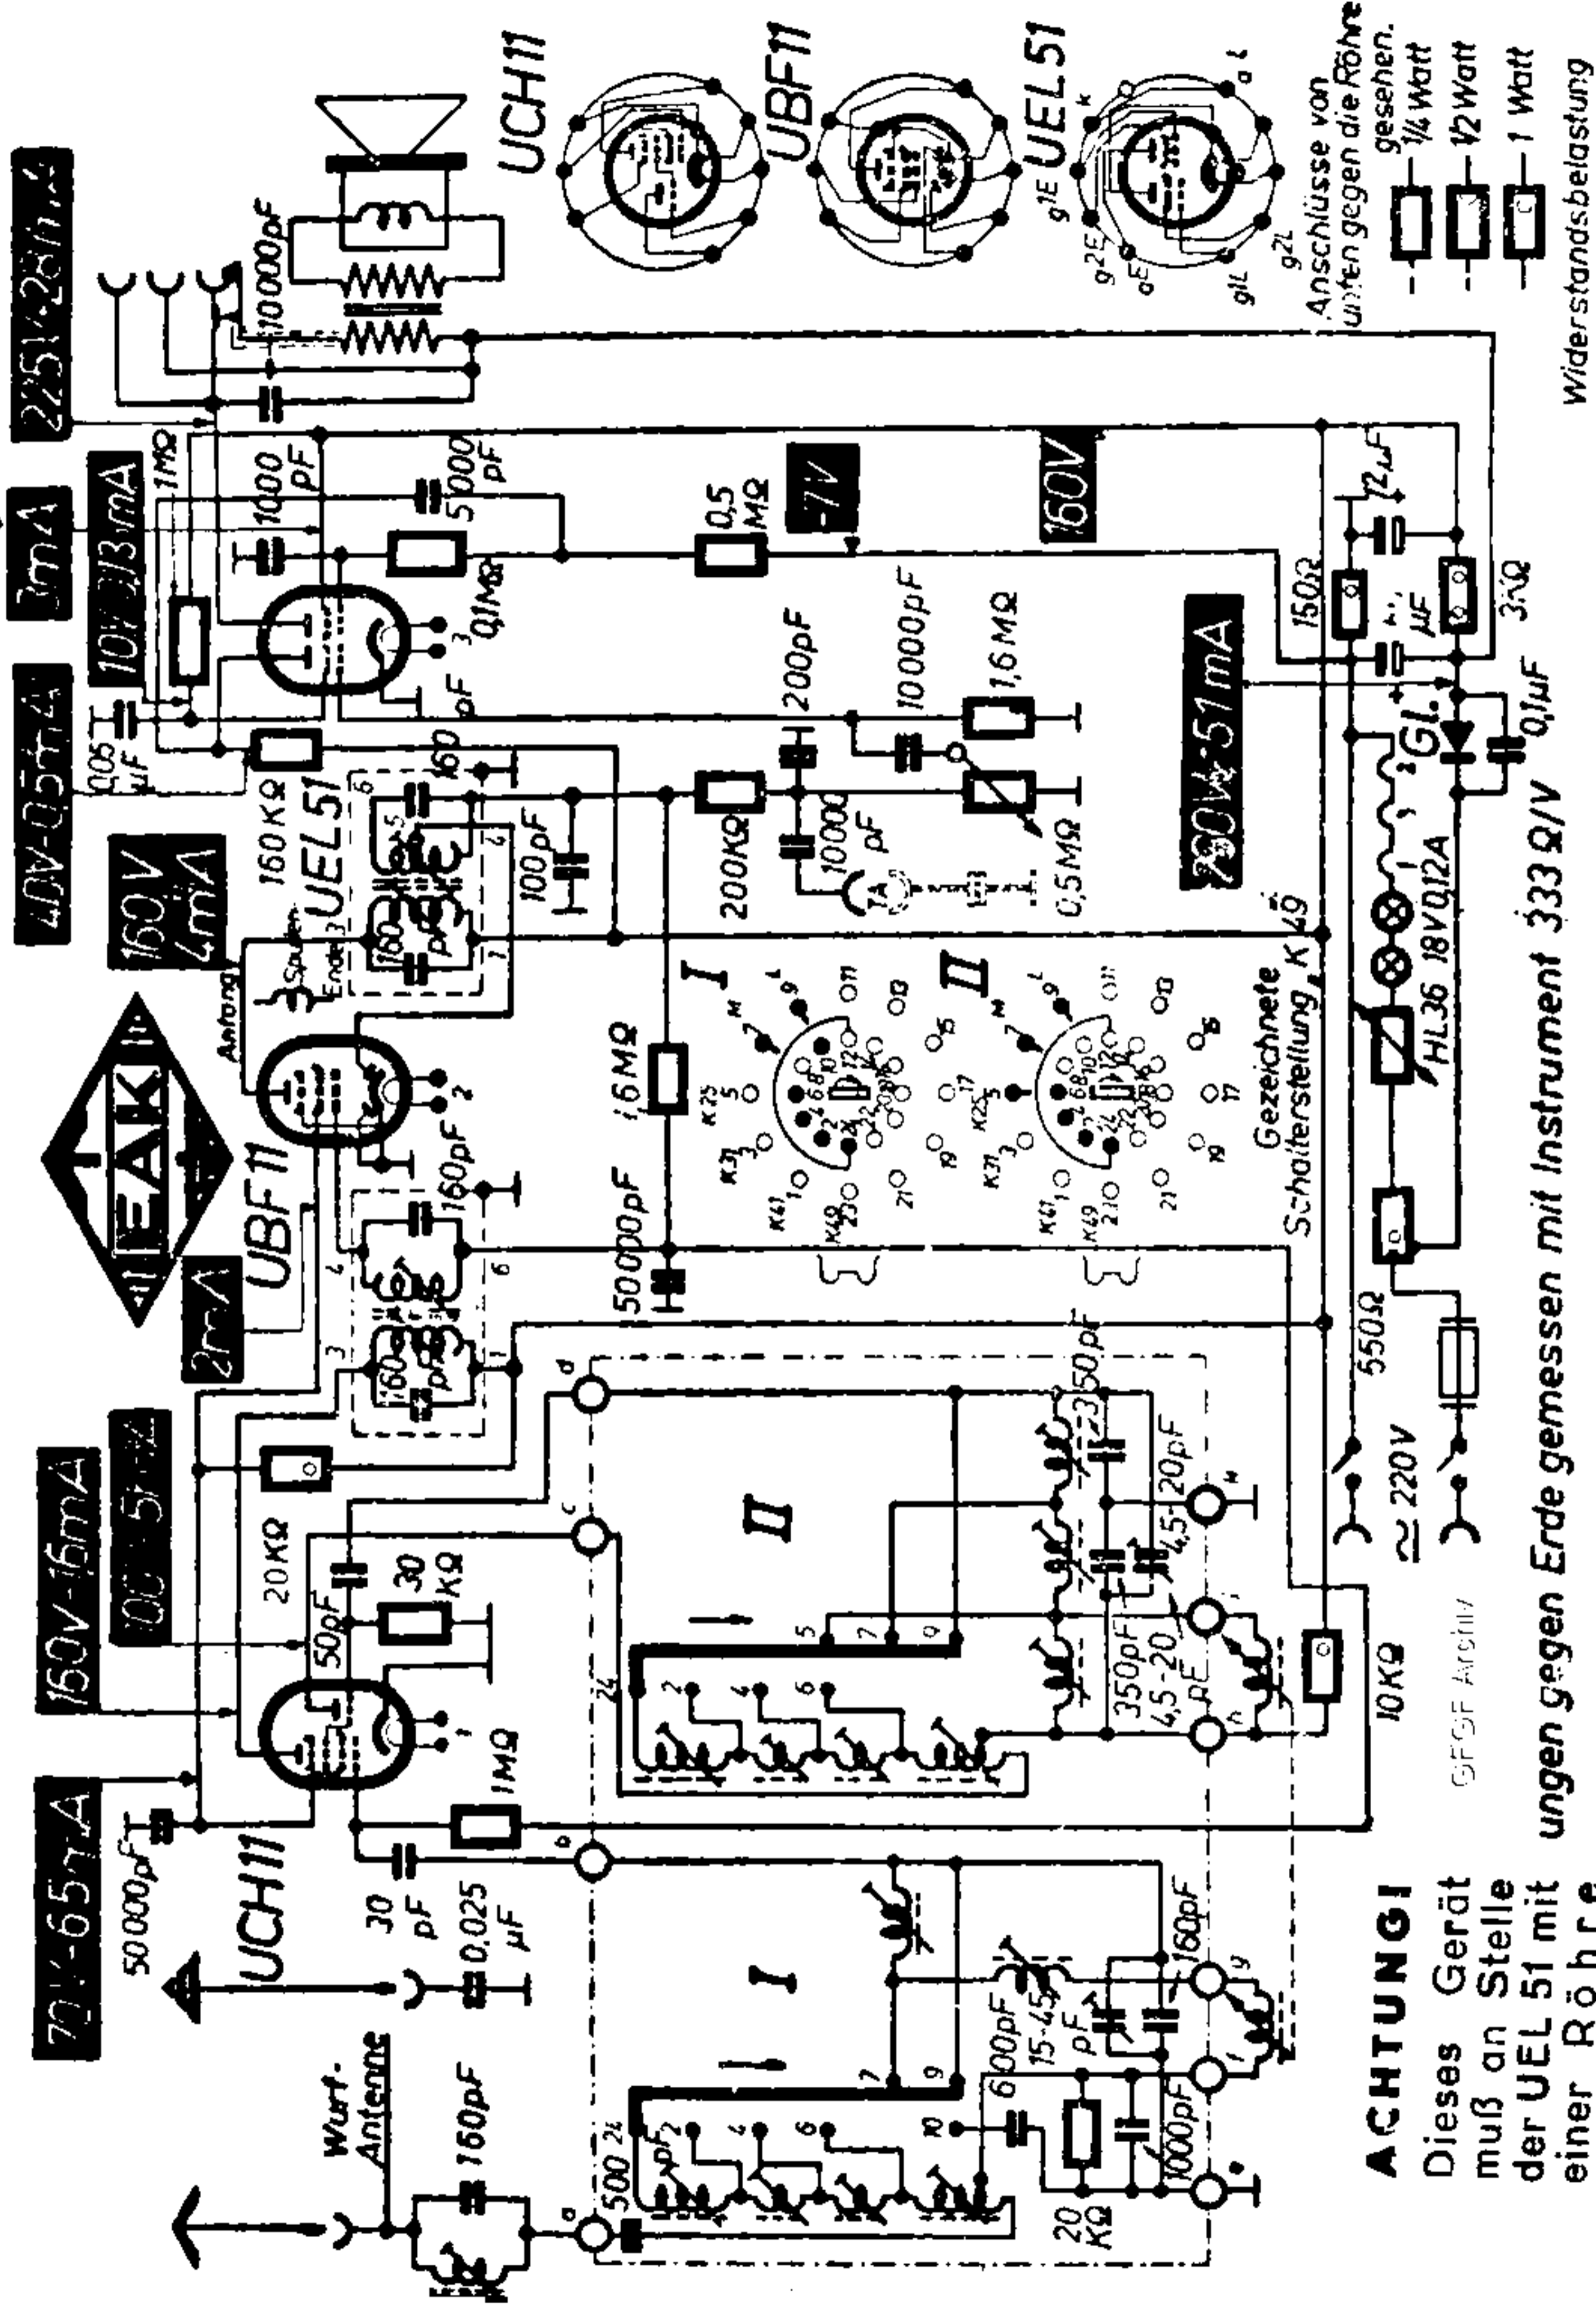

ACHTUNG!
 Dieses Gerät muß an Stelle der UEL 51 mit einer Röhre UCL 11 bestückt werden.

ungen gegen Erde gemessen mit Instrument 333 Ω/V

Anschlüsse von unten gegen die Röhre gesehen.
 - 1/4 Watt
 - 1/2 Watt
 - 1 Watt

Widerstandsbelastung



70V-65mA

160V-16mA

160V 4mA

10V 13mA


225V 250mA

230V 51mA

Gezeichnete Schalterstellung, K 49

GFSF Archiv

Abgleichbild für Super 64/50 WKS A01
 65/50 WKS
 65/50 WKS II A01

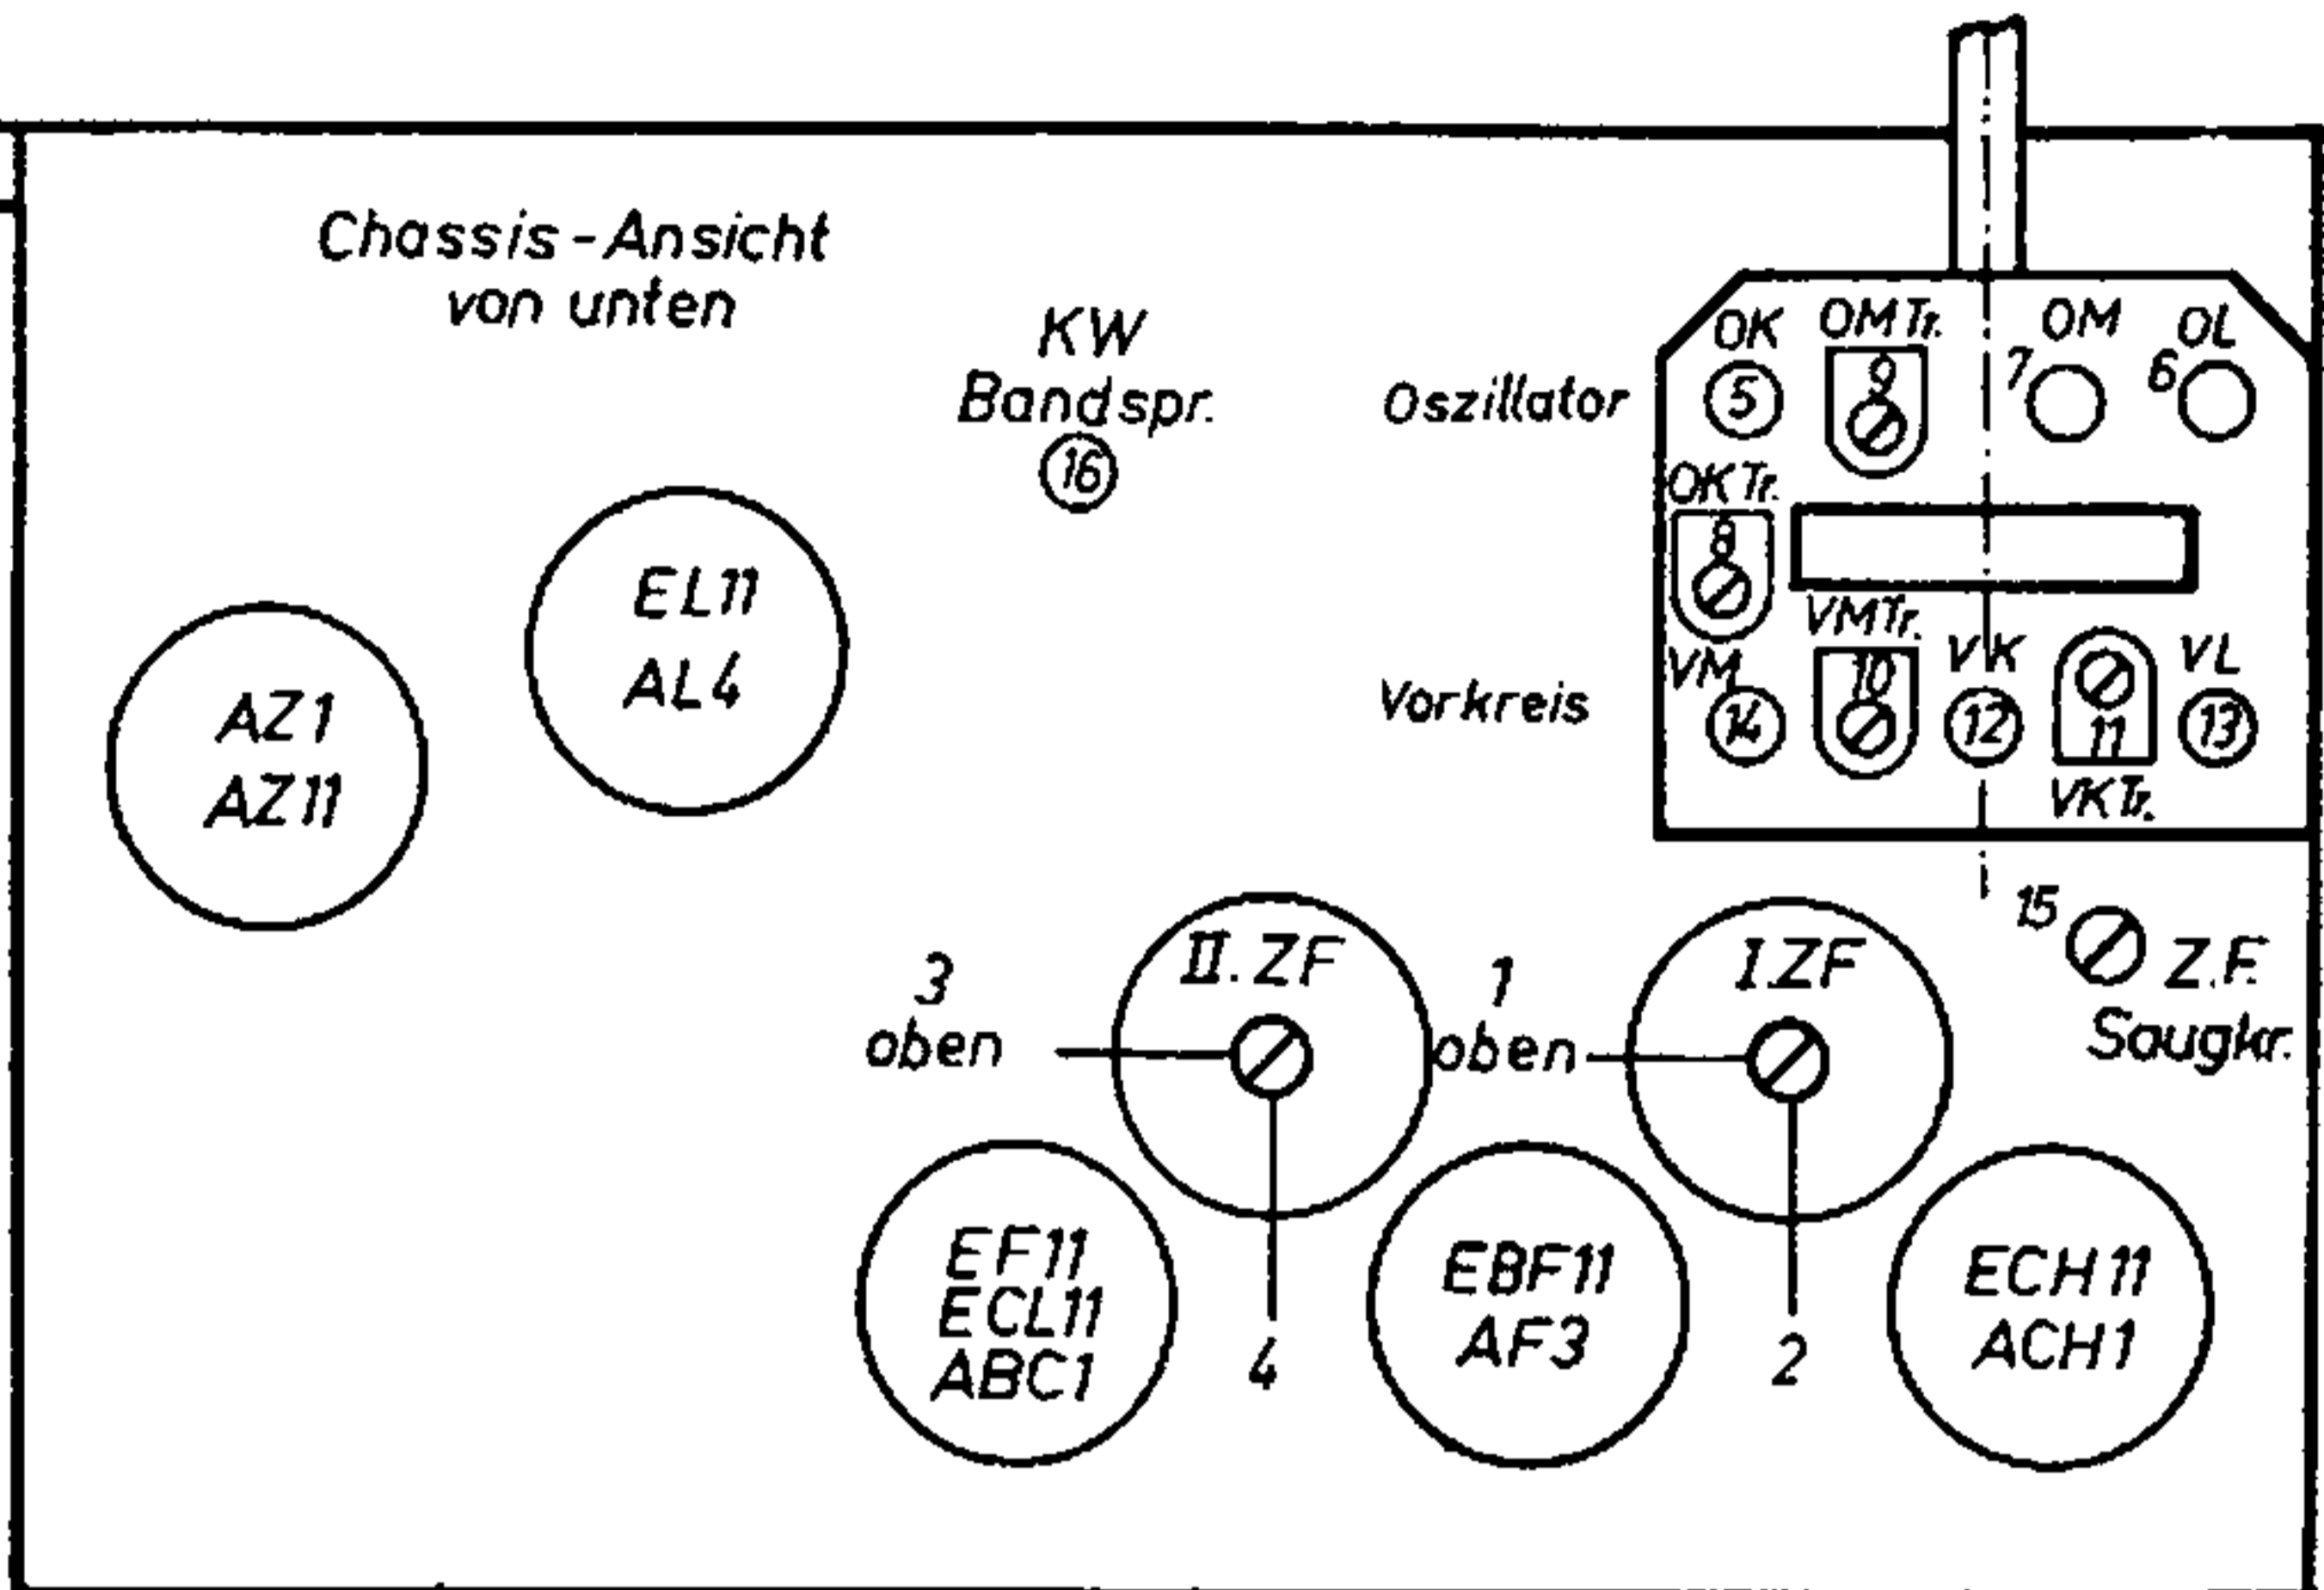

Abgleichbild für Super 64/49 WKS
 65/49 WKS
 65/49 WKS II
 64/50 WKS
 65/50 WKS II

