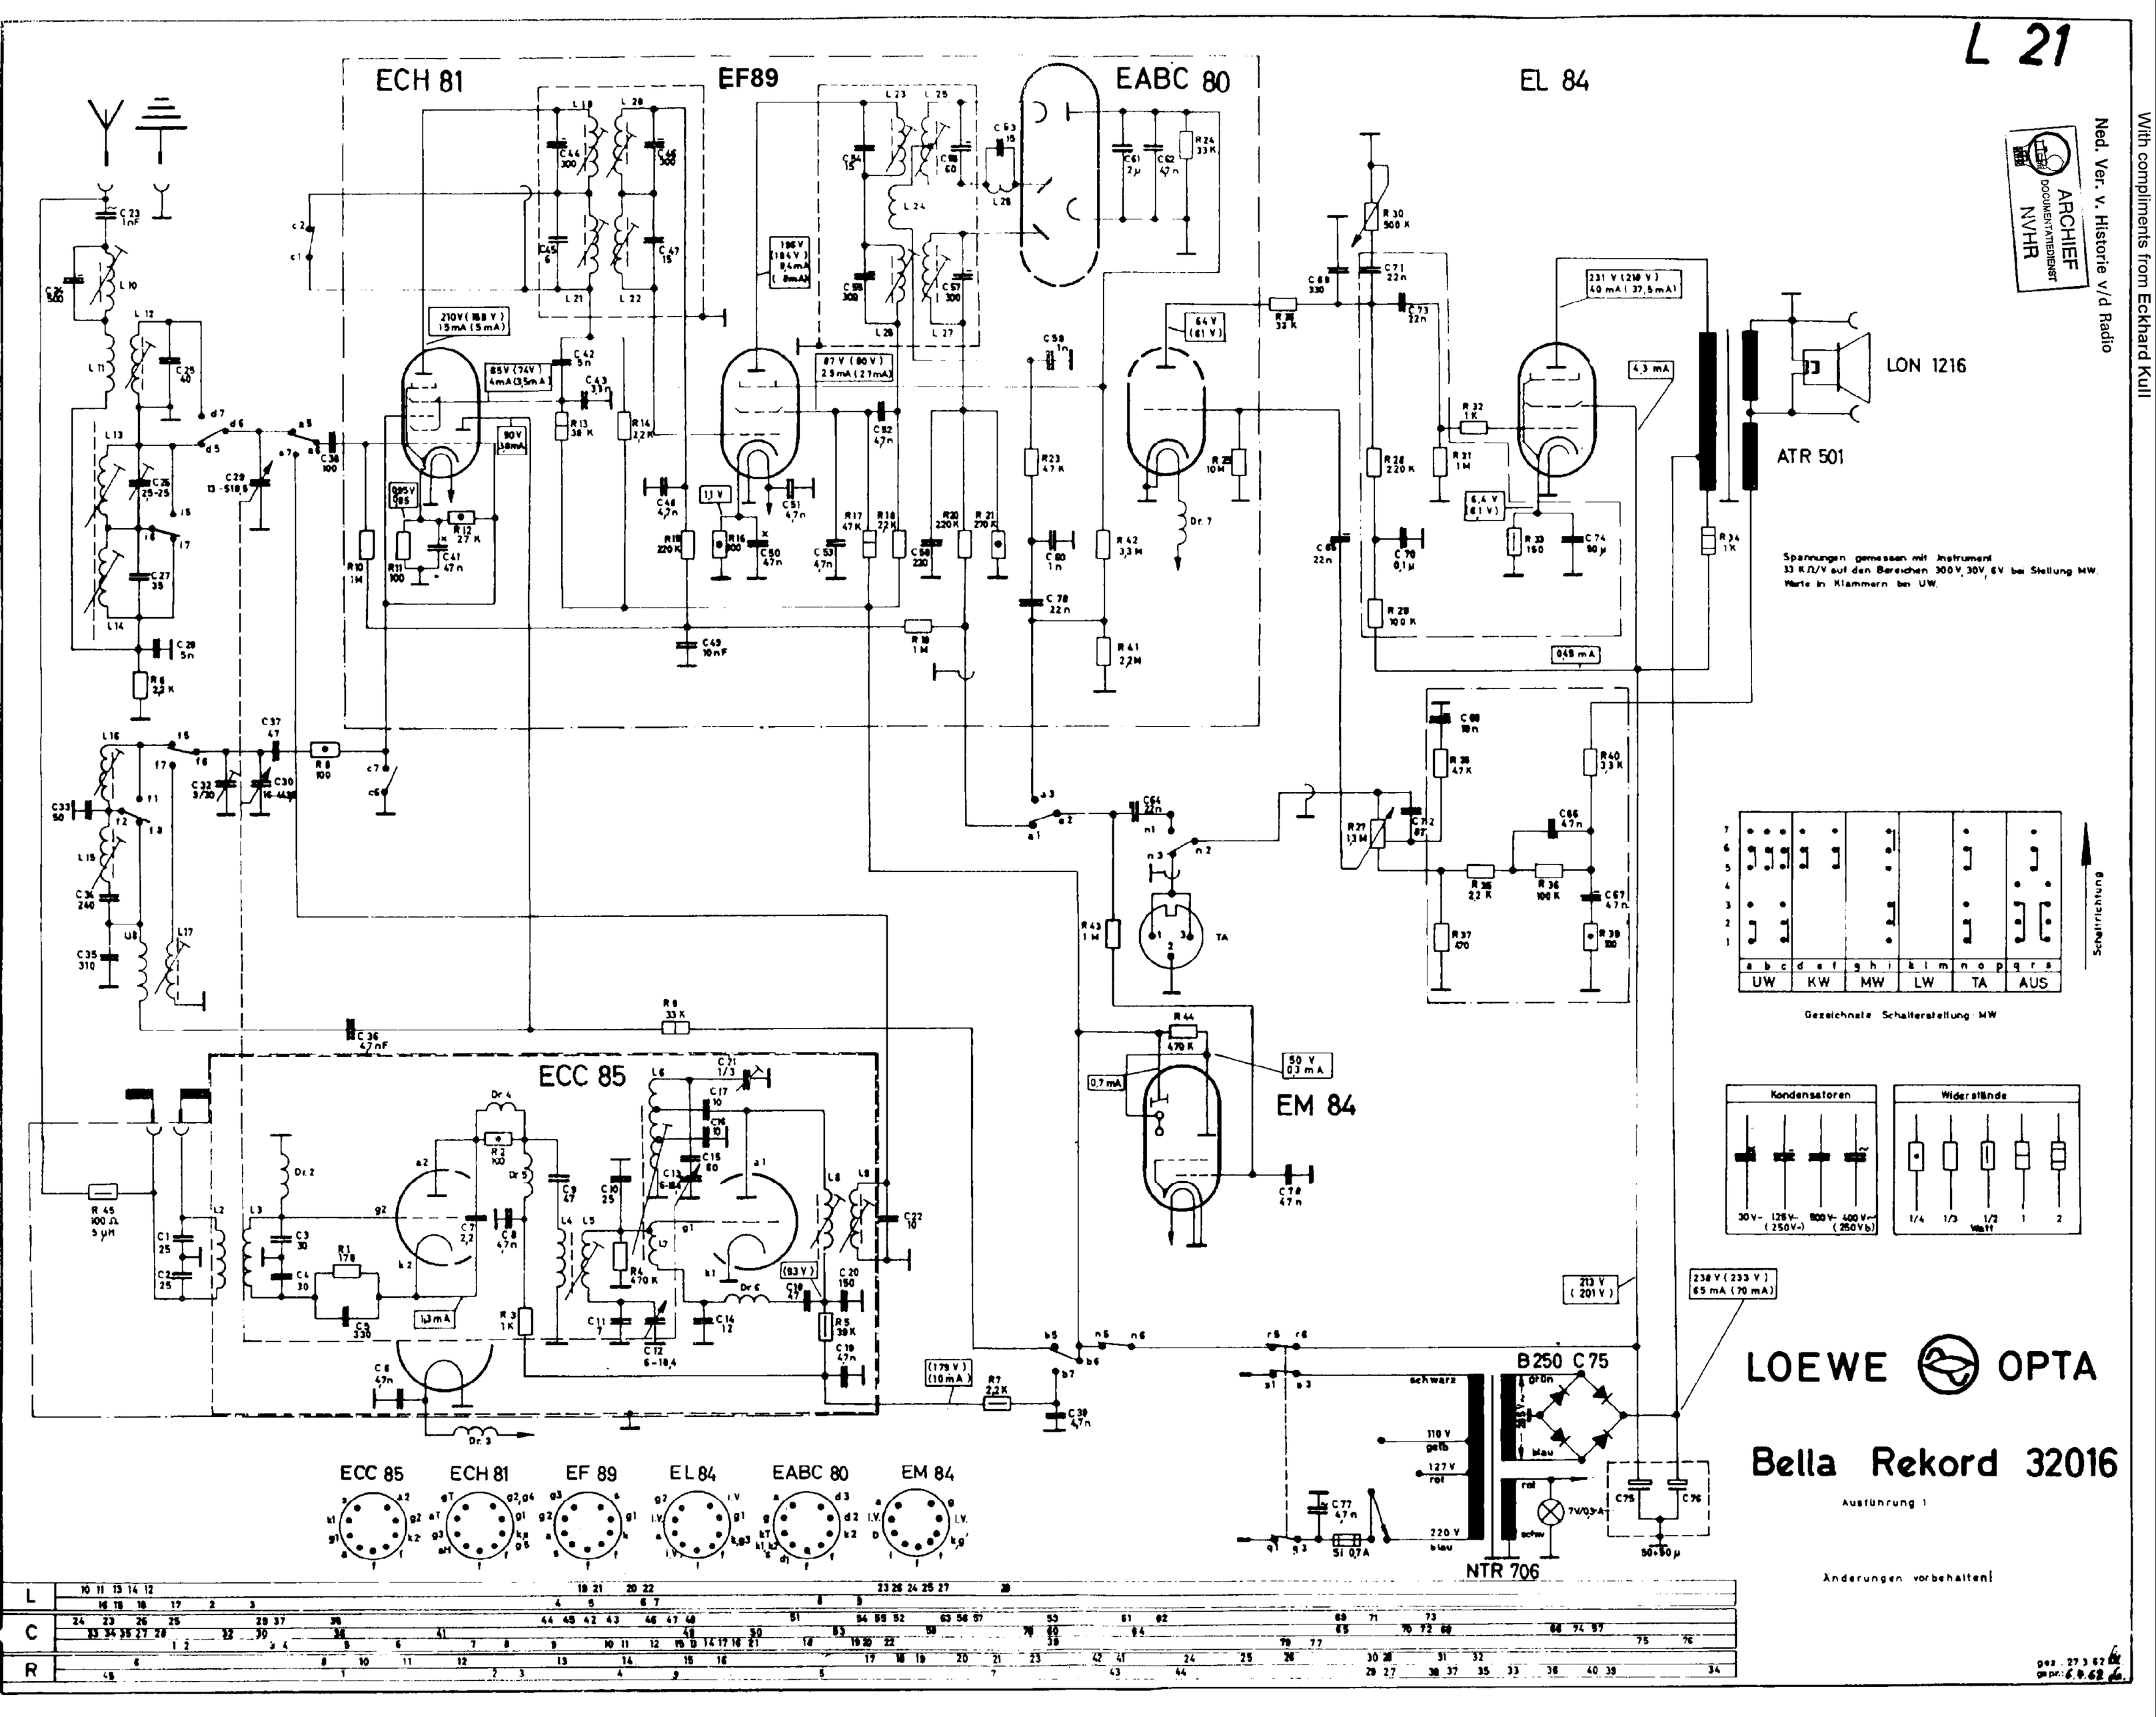
L 21
ECH 81
EF89
EABC 80
EL 84
LON 1216
ATR 501
ECC 85
EM 84
B250 C75
NTR 706
Spannungen gemessen mit Instrument 33 KΩ/V auf den Bereichen 300 V, 30 V, 6 V bei Stellung MW. Werte in Klammern bei UW.
UW
KW
MW
LW
TA
AUS
Gezeichnete Schalterstellung MW
Kondensatoren
Widerstände
LOEWE OPTA
Bella Rekord 32016
Ausführung 1
Änderungen vorbehalten!
ECC 85
ECH 81
EF 89
EL 84
EABC 80
EM 84
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
With compliments from Eckhard Kull